


Uwagi:
1. W budowie kanału nawiewnego z nagrzewnicą kanałową, na wysokości nagrzewnicy umieścić drzewiczkę rezyjną
2. Kanały izolować płytami z wełny mineralnej o grubości min. 40 mm na płaszczu aluminiowym.
3. Wzdłuż kanału umieścić serwis nagrzewnic

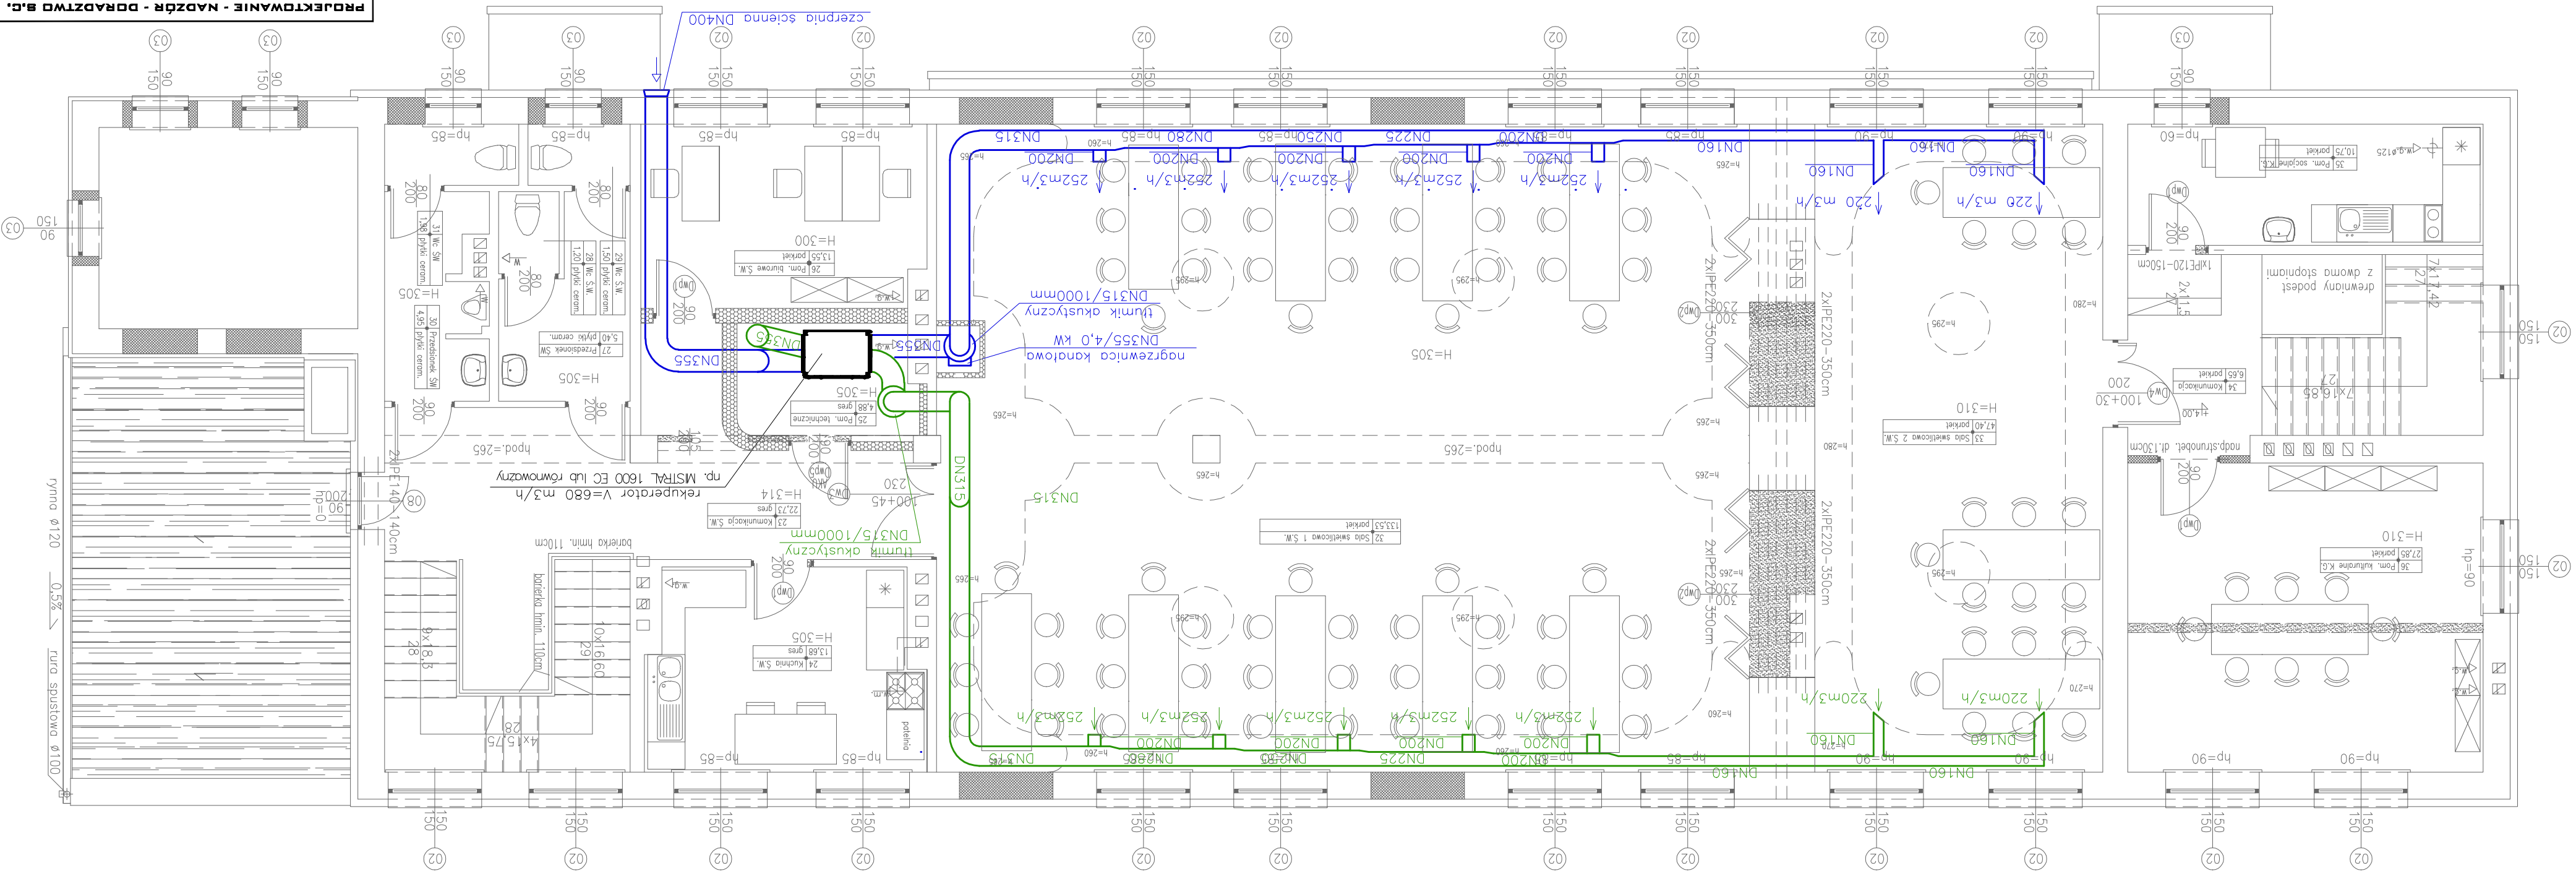

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.	UL. PODWALE 11, 99-900 ZŁOTYCHWA	TEL. 601 79 96 81, 60 99 00 21 8	www.grupnord.pl - biuro@grupnord.pl
inwestor	Gmina Miłkowie, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowie		
obiekt	Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach		
adres	obrb Rzeszotary, dz. nr 31/1, gmina Miłkowie		
rysunek	RZUT PIĘTRA		
data	09.2012		
skala	1:75		
rys.	podpis	nr upr.	spec. budowlanej
projektant	mgr inż. Bortomiej Dąbrowski		
opracował	- - - -		

-WSTĘPNE PRACA ZASTRZEŻENIE: Kopia może być rozpowszechniana lub wykorzystywana do celów innych niż te, dla których została wykonana, bez zgody projektanta. Dokumenty te nie mogą być używane do celów innych niż te, dla których zostały wykonane. Autorskie - licencja: SN-347-82812988