



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkovicach

59-222 Miłkowice, ul. Rybacka 10

tel./fax 76 887 12 23

GINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Miłkovicach
ul. Rybacka 10, 59-222 Miłkowice
NIP: 691.62.46.631, REGON: 381045790
GZGK.7001.5.2017

Miłkowice, dnia 18 stycznia 2017 r.

Gmina Miłkowice
ul. II Armii Wojska Polskiego 71
59-220 Miłkowice

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkovicach odpowiadając na Państwa wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla projektowanego budynku na działce nr 29 obręb Rzeszotary niniejszym informuje, że:

1. GZGK w Miłkovicach na podstawie §27 Uchwały XXX/206/2005 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28-12-2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków dla projektowanego budynku na działce nr 29 obręb Rzeszotary,
2. dostawa wody może nastąpić z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 przebiegającej wzdłuż drogi (działka nr 28/1), zaznaczonej na załączonej mapie kolorem niebieskim. Przyłącze wodociągowe należy projektować z rur PE. Przy projektowaniu przyłącza wodociągowego należy przewidzieć zabezpieczenie p. poż. Wpięcie do sieci należy wykonać na zasuwę teleskopową. W przypadku braku pomieszczenia technicznego umożliwiającego montaż zestawu wodomierzowego należy wbudować studzienkę wodomierzową zlokalizowaną na granicy nieruchomości właściciela działki. Zestaw wodomierzowy powinien być zamocowany na konsoli, składać się z zaworu kulowego z powłoką galwaniczną zamontowanego przed i za wodomierzem, wodomierza typu C, zaworu antyskażeniowego oraz filtra siatkowego,
3. odprowadzenie ścieków może nastąpić do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 122,47/121,17 zlokalizowanej na działce nr 29, zaznaczonej na załączonej mapie kolorem czerwonym. Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową. Na terenie działki właściciela przy granicy posesji należy przewidzieć typową studzienkę inspekcyjną DN 425PP. Przy zmianie kierunku przepływu stosować studnie rewizyjne lub inspekcyjne. Kiny studni stosować z prawym i lewym dopływem,
4. wpięcia do sieci wod-kan dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pod nadzorem pracownika GZGK w Miłkovicach,
5. projekt budowlany w zakresie przyłączy wod-kan należy uzgodnić z GZGK w Miłkovicach oraz zarządcą drogi, jeżeli sytuacja tego wymaga,
6. opis niniejszych warunków należy dołączyć do dokumentacji technicznej,
7. dokumentacja techniczna i roboty winny być wykonane na koszt inwestora, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
8. **wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne przed zasypaniem (roboty zanikowe) należy zinwentaryzować i zgłosić do odbioru przez przedstawiciela GZGK w Miłkovicach. W przypadku braku zgłoszenia wpięcia wydane techniczne warunki przyłączenia tracą swoją ważność,**
9. do odbioru końcowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
 - projekt budowlany przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zgłoszenie robót do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną
 - protokół z próby szczelności przyłącza wodociągowego
 - badanie wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. nr 61 z 2007r. poz. 417 § 2 ust. 1
 - deklaracje zgodności użytych materiałów oraz atesty higieniczne

- dokumentację fotograficzną wykonanego przyłącza,
10. przyłącze wod-kan należy wykonać zgodnie z:
- „Warunkami technicznego wykonania robót budowlano-montażowych cz.II - Instalacje sanitarne”
 - „Warunkami technicznego wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
 - Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735)
 - „Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
11. GZGK w Miłkowicach poda wodę do przyłącza oraz zapewni odbiór ścieków po uprzednim zawarciu umowy. Dotyczy to również wody na cele budowlane. Informujemy, że zgodnie art. 28 pkt 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków **„kto bez uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowym pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł lub 10.000 za nielegalne odprowadzanie ścieków”**,
12. granicą własności i eksploatacji GZGK w Miłkowicach jest zasawa zabudowana na wpięciu przyłącza wodociągowego do rurociągu rozdzielczego, natomiast miejscem wydania rzeczy jest zawór za wodomierzem głównym. W zakresie odprowadzania ścieków granicą własności i eksploatacji jest miejsce połączenia przyłącza do sieci, natomiast miejscem wydania rzeczy jest pierwsza studnia inspekcyjna od strony budynku. Powyższe jest zgodne z Ustawą z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139),
13. niniejsze warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres 2-ech lat od daty wydania.

W przypadku przejścia przyłączem wod-kan przez inną nieruchomość należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli nieruchomości oraz zarządców dróg, tj. uzyskać:

- zgodę na przejście i wykonanie przyłącza wod-kan na czas nieokreślony,
- zgodę na ewentualną naprawę przyłącza wod-kan w przypadku awarii,
- oświadczenie o braku roszczeń w przypadku usuwania awarii,
- zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz zobowiązać się do odtworzenia nawierzchni.

Załącznik:

plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem wpięcia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

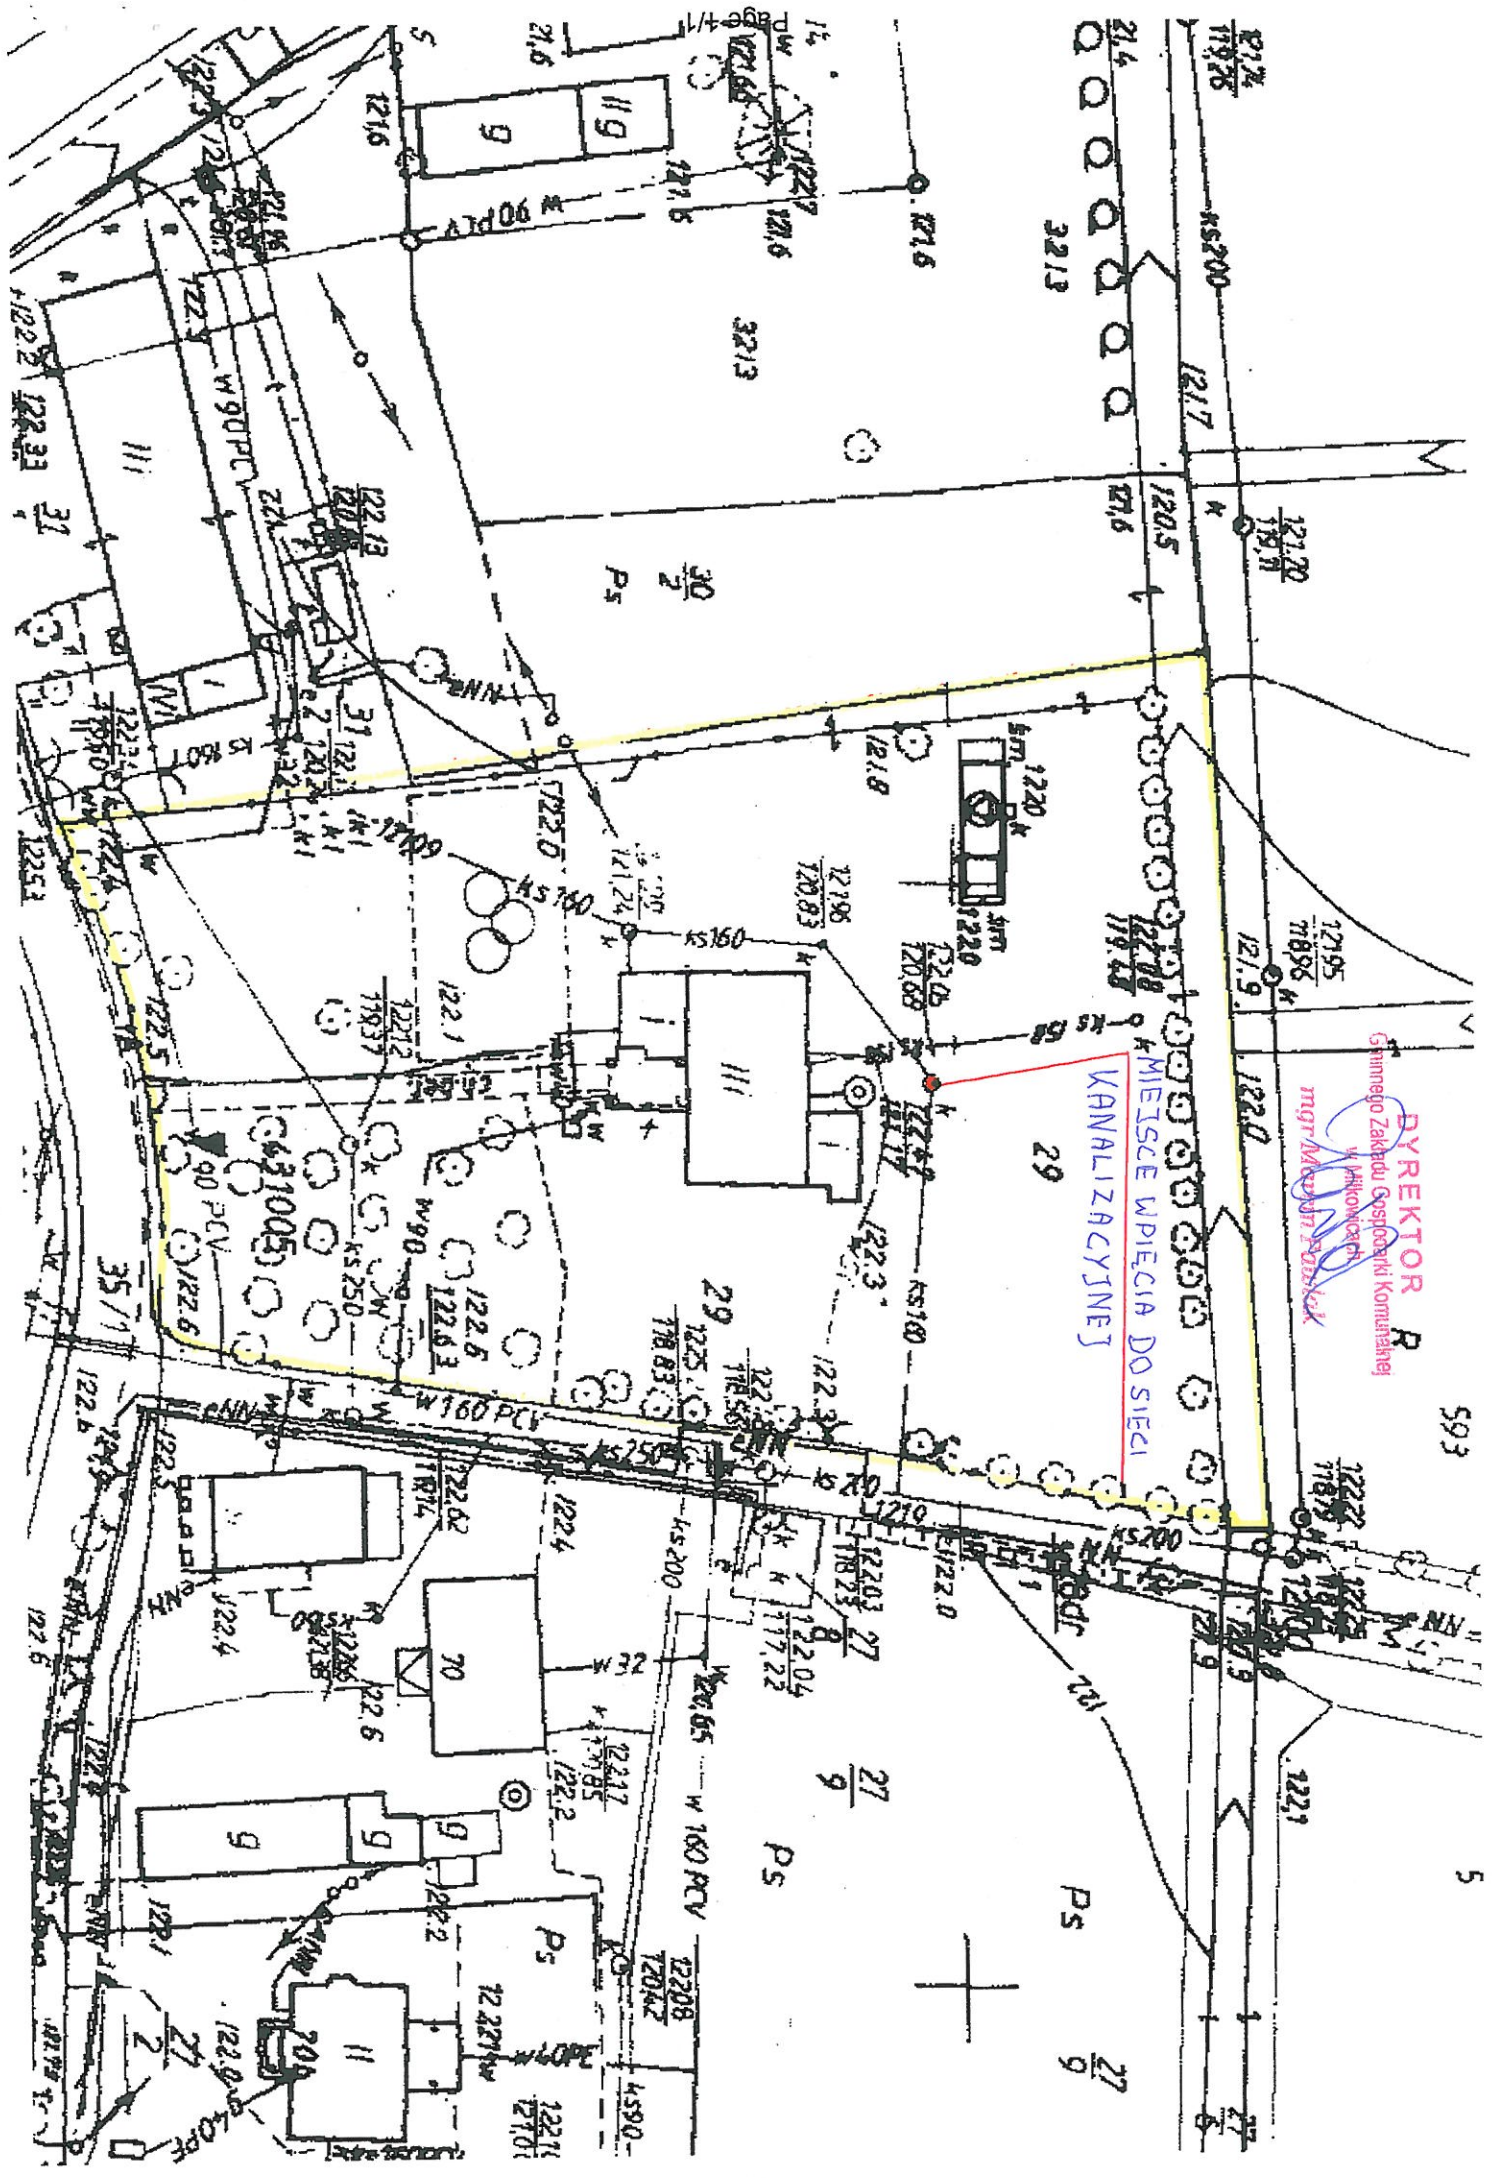

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miłkowicach
mgr Marcin Pawlak

Niniejszym potwierdzam odbiór technicznych warunków przyłączenia

.....
Data i podpis

Do wiadomości:

1. Monika Fossa, ul. Podwale 11, 59-500 Złotoryja
2. a/a



DYREKTOR R
Głównego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mińskomazowie
mgr inż. Maciej Półbiński

KANALIZACYJNEJ
MIEJSCE WPIĘCIA DO SIECI

593

5

