

WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW:

- A - oprawa Finess TCS198 M2 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. PHILIPS
B - oprawa Finess TCS198 C2 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. PHILIPS
C - oprawa OPALINE SE z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. THORN
E - oprawa DUOPROOF IP65 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. THORN
G - oprawa naścienna BK 1x18 IP64 z lampa, jarzeniowa, TLD 18W prod. THORN
H - oprawa PACIFIC FCW196 IP65 z lampa, jarzeniowa, kompaktowa, 2xPL-C 26W prod. PHILIPS
K - oprawa CONCEPT A 26W IP65 z lampa, jarzeniowa, PL-C 26W prod. THORN
L - lampa bakterioobójcza sufitowa VS o mocy dobranej do powierzchni pom. prod. FAMED-1 Łódź
N - oprawa ZENIT190 z lampa, jarzeniowa, kompaktowa, 2xTC-D 18W prod. THORN
P - oprawa SUPERCLUB 2D IP54 z lampa, jarzeniowa, kompaktowa, 2D 28W prod. THORN mocowana na suficie
S - belka montażowa SURF2 IP65 z lampa, jarzeniowa, TL-D 36W prod. THORN
X - oprawa awaryjna kierunkowa EREL 3M z lampa, jarzeniowa, 8W prod. THORN
Y - oprawa OPALINE PE IP44 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. THORN z modułem awaryjnym

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI:

- ~ - rozdzielnica elektryczna
~ - czujnik ruchu
~ - wentylatory sprężone z wyłacznikiem światła w danym pomieszczeniu (wg projektu branży sanitarnej)
~ - wypust 230V
~ - tacznik 1-bieg
~ - tacznik 1-bieg zabezpieczony kluczykiem
~ - tacznik schodowy
~ - tacznik 1-bieg, szczelny IP54
~ - tacznik schodowy szczelny IP54
~ - tacznik świecnikowy


PRZYCHODNIA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia-funkcja	Posadzka	pow.pom. [m2]
01	Wiatrołap	gres	5,87
02	Komunikacja + poczekalnia	PCV	52,01
03	Recepcja	PCV	10,42
04	Szatnia pacjentów	PCV	6,18
05	Poczekalnia, pediatry	PCV	4,03
06	Gabinet pediatryczny	PCV	17,63
07	Gabinet zabiegowy	PCV	18,38
08	Gabinet internistyczny	PCV	12,26
09	Gabinet internistyczny	PCV	12,35
10	Gabinet ginekologiczny	PCV	15,71
11	Kabina higieny osobistej	gres	2,51
12	Gabinet stomatologiczny	PCV	12,25
13	Poczekalnia rehabilitacji	PCV	7,92
14	Pokój masażu	PCV	7,23
15	Umывальnia pacjentów	gres	4,74
16	Przebiernia pacjentów	PCV	6,32
17	Pokój elektroterapii	PCV	8,59
18	Sala rehabilitacji	PCV	22,77
19	Przedśionek	PCV	4,51
20	Toileta męska	gres	6,59
21	Toileta damska/niepełnosprawnych	gres	5,47
22	Komunikacja	PCV	25,63
23	Administracja	PCV	9,16
24	Administracja	PCV	11,57
25	Pom. socjalne pracowników	PCV	8,95
26	Szatnia pracowników	PCV	6,17
27	Umывальnia pracowników	gres	6,19
28	Toileta pracowników	gres	3,69
29	Pomieszczenie porządkowe	gres	5,45
30	Kotłownia	gres	6,65
31	Pomieszczenie techniczne	gres	3,04
32	Magazyn odpadów medycznych	gres	2,24
33	Przedśionek	gres	3,53
34	Magazyn bielizny brudnej	gres	2,60
35	Magazyn podręczny	PCV	6,73
36	Archiwum	PCV	5,62
Razem powierzchnia netto			348,96m2
w tym powierzchnia użytkowa			240,58m2

APTEKA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia-funkcja	Posadzka	pow.pom. [m2]
A.01	Wiatrołap	gres	4,37
A.02	Sala ekspedycyjna	gres	32,65
A.03	Pom. administracyjno-szkoleniowe	PCV	11,28
A.04	Komunikacja	gres	16,02
A.05	Pokój recepcyjny	gres	12,15
A.06	Zmywalnia	gres	4,66
A.07	WC + pom. porządkowe	gres	4,97
A.08	Magazyn leków	gres	4,82
A.09	Komora przyjęć	gres	7,45
A.10	Magazyn leków	gres	3,89
A.11	Archiwum	PCV	5,57
A.12	Pomieszczenie socjalne	PCV	7,65
Razem powierzchnia netto			113,48m2
w tym powierzchnia użytkowa			93,09m2

OBIEKT:		GMINNY OŚRODEK ZDROWIA MIŁKOWICE DZ. NR EWID. 469/10	
INWESTOR:		GMINA MIŁKOWICE MIŁKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71	
IMI I NAZWISKO:	NR UPŁ:	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw	
SPRAWDZAJĄCY:			
OPRACOWAŁ:			
TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA:	
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		ELEKTRYCZNA	
		NR RYS.:	INDEKS ZMIAN:
		02/E	-
		DATA:	SKALA:
		04.2008 r.	1:100
NR ZLECENIA:		STADIUM:	
XIV-07		P.W.	

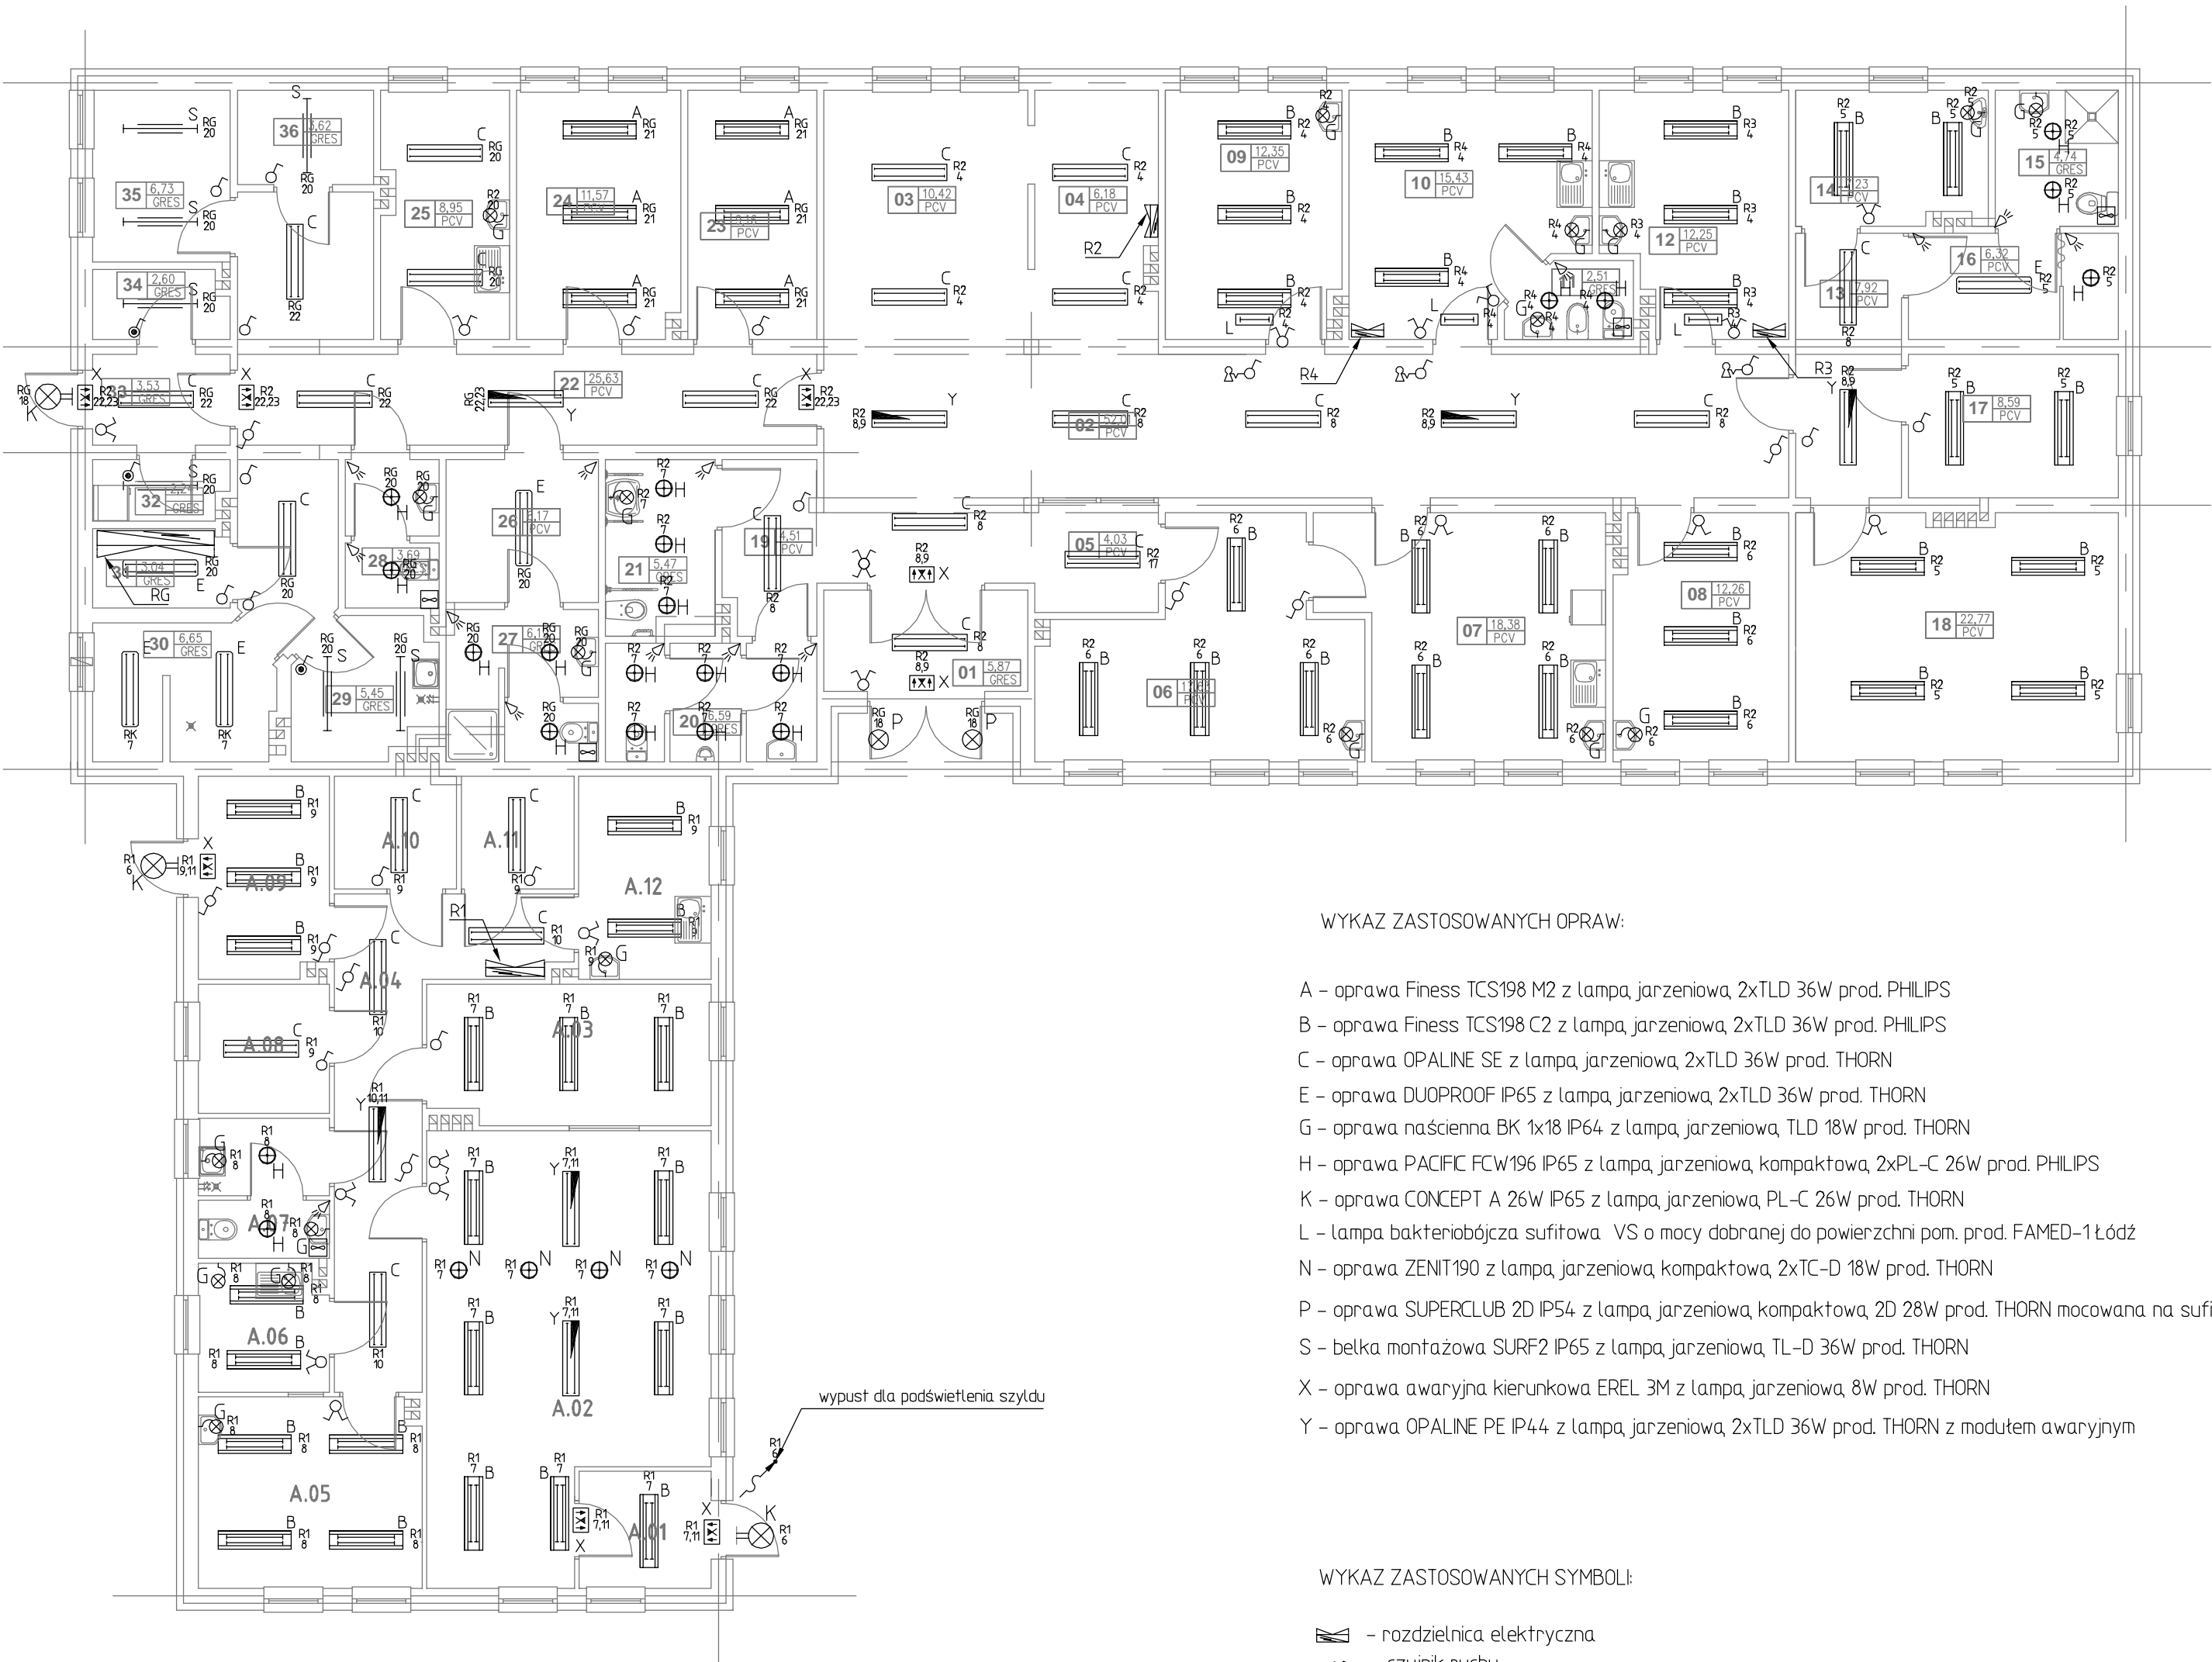

WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW:

- A - oprawa Finess TCS198 M2 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. PHILIPS
B - oprawa Finess TCS198 C2 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. PHILIPS
C - oprawa OPALINE SE z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. THORN
E - oprawa DUOPROOF IP65 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. THORN
G - oprawa naścienna BK 1x18 IP64 z lampa, jarzeniowa, TLD 18W prod. THORN
H - oprawa PACIFIC FCW196 IP65 z lampa, jarzeniowa, kompaktowa, 2xPL-C 26W prod. PHILIPS
K - oprawa CONCEPT A 26W IP65 z lampa, jarzeniowa, PL-C 26W prod. THORN
L - lampa bakterioobójcza sufitowa VS o mocy dobranej do powierzchni pom. prod. FAMED-1 Łódź
N - oprawa ZENIT190 z lampa, jarzeniowa, kompaktowa, 2xTC-D 18W prod. THORN
P - oprawa SUPERCLUB 2D IP54 z lampa, jarzeniowa, kompaktowa, 2D 28W prod. THORN mocowana na suficie
S - belka montażowa SURF2 IP65 z lampa, jarzeniowa, TL-D 36W prod. THORN
X - oprawa awaryjna kierunkowa EREL 3M z lampa, jarzeniowa, 8W prod. THORN
Y - oprawa OPALINE PE IP44 z lampa, jarzeniowa, 2xTLD 36W prod. THORN z modułem awaryjnym

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI:

- ~ - rozdzielnica elektryczna
~ - czujnik ruchu
~ - wentylatory sprężone z wyłacznikiem światła w danym pomieszczeniu (wg projektu branży sanitarnej)
~ - wypust 230V
~ - tacznik 1-bieg
~ - tacznik 1-bieg zabezpieczony kluczykiem
~ - tacznik schodowy
~ - tacznik 1-bieg, szczelny IP54
~ - tacznik schodowy szczelny IP54
~ - tacznik świecnikowy

PRZYCHODNIA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia-funkcja	Posadzka	pow.pom. [m2]
01	Wiatrołap	gres	5,87
02	Komunikacja + poczekalnia	PCV	52,01
03	Recepcja	PCV	10,42
04	Szatnia pacjentów	PCV	6,18
05	Poczekalnia, pediatry	PCV	4,03
06	Gabinet pediatryczny	PCV	17,63
07	Gabinet zabiegowy	PCV	18,38
08	Gabinet internistyczny	PCV	12,26
09	Gabinet internistyczny	PCV	12,35
10	Gabinet ginekologiczny	PCV	15,71
11	Kabina higieny osobistej	gres	2,51
12	Gabinet stomatologiczny	PCV	12,25
13	Poczekalnia rehabilitacji	PCV	7,92
14	Pokój masażu	PCV	7,23
15	Umывальnia pacjentów	gres	4,74
16	Przebiernia pacjentów	PCV	6,32
17	Pokój elektroterapii	PCV	8,59
18	Sala rehabilitacji	PCV	22,77
19	Przedśionek	PCV	4,51
20	Toileta męska	gres	6,59
21	Toileta damska/niepełnosprawnych	gres	5,47
22	Komunikacja	PCV	25,63
23	Administracja	PCV	9,16
24	Administracja	PCV	11,57
25	Pom. socjalne pracowników	PCV	8,95
26	Szatnia pracowników	PCV	6,17
27	Umывальnia pracowników	gres	6,19
28	Toileta pracowników	gres	3,69
29	Pomieszczenie porządkowe	gres	5,45
30	Kotłownia	gres	6,65
31	Pomieszczenie techniczne	gres	3,04
32	Magazyn odpadów medycznych	gres	2,24
33	Przedśionek	gres	3,53
34	Magazyn bielizny brudnej	gres	2,60
35	Magazyn podręczny	PCV	6,73
36	Archiwum	PCV	5,62
Razem powierzchnia netto			348,96m2
w tym powierzchnia użytkowa			240,58m2

APTEKA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia-funkcja	Posadzka	pow.pom. [m2]
A.01	Wiatrołap	gres	4,37
A.02	Sala ekspedycyjna	gres	32,65
A.03	Pom. administracyjno-szkoleniowe	PCV	11,28
A.04	Komunikacja	gres	16,02
A.05	Pokój recepcyjny	gres	12,15
A.06	Zmywalnia	gres	4,66
A.07	WC + pom. porządkowe	gres	4,97
A.08	Magazyn leków	gres	4,82
A.09	Komora przyjęć	gres	7,45
A.10	Magazyn leków	gres	3,89
A.11	Archiwum	PCV	5,57
A.12	Pomieszczenie socjalne	PCV	7,65
Razem powierzchnia netto			113,48m2
w tym powierzchnia użytkowa			93,09m2

OBIEKT:		GMINNY OŚRODEK ZDROWIA MIŁKOWICE DZ. NR EWID. 469/10	
INWESTOR:		GMINA MIŁKOWICE MIŁKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71	
IMI I NAZWISKO:	NR UPŁ:	PODPIS:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw	
SPRAWDZAJĄCY:			
OPRACOWAŁ:			
TYTUŁ RYSUNKU:		BRANŻA:	
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		ELEKTRYCZNA	
		NR RYS.:	INDEKS ZMIAN:
		02/E	-
		DATA:	SKALA:
		04.2008 r.	1:100
NR ZLECENIA:		STADIUM:	
XIV-07		P.W.	